

ソフトウェアマニュアル  
オプション

HIDIC  
S10 シリーズ

# H-7338サポート 外部機器リンク For Windows®

**2α**  
シリーズ

対象機種

|             |    |           |    |
|-------------|----|-----------|----|
| HIDIC-S10/2 |    | NESP-S25E |    |
| HIDIC-S10/2 | E  | NESP-2    | E  |
| HIDIC-S10/2 | H  | NESP-2    | H  |
| HIDIC-S10/2 | Hf | NESP-2    | Hf |

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。  
なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問合わせください。

1999年12月（第1版） SAJ - 3 - 150 (A) (廃版)

2000年 9月（第2版） SAJ - 3 - 150 (B) (廃版)

2003年 5月（第3版） SAJ - 3 - 150 (C)

このマニュアルの一部、または全部を無断で転写したり複写することは、固くお断りいたします。  
このマニュアルの内容を、改良のため予告なしに変更することがあります。



## 安全上のご注意

システムの構築やプログラムの作成などは、このマニュアルの記載内容をよく読み、書かれている指示や注意を十分理解してから行ってください。誤操作により、システムが故障することがあります。

このマニュアルは、必要なときすぐに参照できるよう、手近なところに保管してください。このマニュアルの記載内容について疑問点または不明点がございましたら、最寄りの当社営業またはSEまでお知らせください。

お客様の誤操作に起因する事故発生や損害については、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

当社提供ソフトウェアを改変して使用した場合に発生した事故や損害については、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

当社提供以外のソフトウェアを使用した場合の信頼性については、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

ファイルのバックアップ作業を日常業務に組み入れてください。ファイル装置の障害、ファイルアクセス中の停電、誤操作、その他何らかの原因によりファイルの内容を消失することがあります。このような事態に備え、計画的にファイルのバックアップを取っておいてください。

当社製品が故障や誤動作したりプログラムに欠陥があった場合でも、使用されるシステムの安全が十分に確保されるよう、保護・安全回路は外部に設け、人身事故や重大な災害に対する安全対策が十分確保できるようなシステム設計としてください。

非常停止回路、インタロック回路などはPLCの外部で構成してください。PLCの故障により、機械の破損や事故の恐れがあります。

運転中のプログラム変更、強制出力、RUN、STOPなどは十分安全を確認してから行ってください。誤操作により、機械の破損や事故の恐れがあります。

# はじめに

H7338サポートシステムをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

このシステムは、パーソナルコンピュータ上で動作し、H7338サポートプログラムをPCsへ転送します。

このマニュアルは、H7338サポートシステムにおける操作方法について記述してあります。設定範囲などの詳細は、H7338サポートシステムのヘルプを参照してください。このマニュアルは、下記バージョンのシステムに対応しています。

|                                  |
|----------------------------------|
| システム名称およびバージョン                   |
| H7338サポートシステム For Windows® 07-01 |

外部機器リンクモジュールについては、下記マニュアルを参照してください。

## < 関連マニュアル >

- ・ハードウェアマニュアル オプション H-7338サポート外部機器リンク4800bps版 (マニュアル番号 SAJ-2-126)
- ・ソフトウェアマニュアル オペレーション編 外部機器リンクH-7338サポート (マニュアル番号 SP-3-073)

NESP ( Nissan Electronic Sequence Processor ) シリーズは、下記の対応を参照のうえ使用してください。

| 【HIDIC-S10 シリーズ】 |       | 【NESPシリーズ】 |
|------------------|-------|------------|
| HIDIC-S10/2      | ..... | NESP-S25E  |
| HIDIC-S10/2 E    | ..... | NESP-2 E   |
| HIDIC-S10/2 H    | ..... | NESP-2 H   |
| HIDIC-S10/2 Hf   | ..... | NESP-2 Hf  |

## < 商標について >

- ・ Microsoft® Windows® operating system, Microsoft® Windows® 95 operating system, Microsoft® Windows® 98 operating system, Microsoft® Windows® 2000 operating system, Microsoft® Windows® XP operating systemは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ Ethernetは米国Xerox Corp.の登録商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

## Windows® 2000, Windows® XP対応システムについて

Microsoft® Windows® 2000 operating system (以降、Windows® 2000と略します。), Microsoft® Windows® XP operating system (以降、Windows® XPと略します。)対応のシステムは、下記一覧のとおりです。

下記一覧のバージョンより古いバージョンのシステムは、Windows® 2000, Windows® XPに対応していませんので、Microsoft® Windows® 95 operating system (以降、Windows® 95と略します。), Microsoft® Windows® 98 operating system (以降、Windows® 98と略します。)のみの対応となります。(下記一覧のシステム名は、以降、各システムと略します。)

### < Windows® 2000, Windows® XP対応システム一覧 >

| No. | システム名                                | 型式        | バージョン | Windows® 2000 | Windows® XP |
|-----|--------------------------------------|-----------|-------|---------------|-------------|
| 1   | S10Toolsシステム                         | S-7890-01 | 07-05 |               |             |
| 2   | ラダー図システム                             | S-7890-02 | 07-05 |               |             |
| 3   | HI-FLOWシステム                          | S-7890-03 | 07-02 |               |             |
| 4   | CPMSロードシステム                          | S-7890-04 | 07-04 |               |             |
| 5   | CPMSEロードシステム                         | S-7890-05 | 07-04 |               |             |
| 6   | CPMSデバッグシステム                         | S-7890-06 | 07-02 |               |             |
| 7   | CPMSEデバッグシステム                        | S-7890-07 | 07-02 |               |             |
| 8   | GP-IBロードシステム                         | S-7890-08 | 07-01 |               |             |
| 9   | 一括セーブ/ロードシステム                        | S-7890-09 | 08-01 |               |             |
| 10  | RPDP/S10 SYSTEM                      | S-7891-10 | 03-03 | (*2)          | × (*1)      |
| 11  | NX/ACP-S10                           | S-7891-11 | 01-02 | (*2)          | × (*1)      |
| 12  | NX/Ladder                            | S-7891-12 | 02-01 | (*2)          | × (*1)      |
| 13  | NX/Tools-S10システム                     | S-7890-13 | 07-02 |               |             |
| 14  | NX/HOST-S10                          | S-7890-14 | 07-01 |               |             |
| 15  | 4 ラダー図システム                           | S-7890-17 | 07-05 |               |             |
| 16  | 4 Hラダー図システム                          | S-7890-18 | 07-05 |               |             |
| 17  | ラダー図コメントコンバータシステム                    | S-7890-19 | 06-01 |               |             |
| 18  | H7338サポートシステム                        | S-7890-20 | 07-01 |               |             |
| 19  | 高速リモートI/Oシステム                        | S-7890-21 | 07-01 |               |             |
| 20  | CPU間リンクシステム                          | S-7890-22 | 07-01 |               |             |
| 21  | 4チャンネルアナログパルスカウンタシステム                | S-7890-23 | 07-01 |               |             |
| 22  | 外部機器リンクシステム                          | S-7890-24 | 07-02 |               |             |
| 23  | S10ET LINKシステム                       | S-7890-25 | 07-02 |               |             |
| 24  | J.NETシステム                            | S-7890-27 | 07-02 |               |             |
| 25  | OD.RING/SD.LINKシステム                  | S-7890-28 | 07-03 |               |             |
| 26  | ET.NETシステム                           | S-7890-29 | 07-01 |               |             |
| 27  | FL.NETシステム                           | S-7890-30 | 07-03 |               |             |
| 28  | D.NETシステム                            | S-7890-31 | 07-04 |               |             |
| 29  | BSCシステム                              | S-7890-32 | 07-01 |               |             |
| 30  | HDLCシステム                             | S-7890-33 | 07-01 |               |             |
| 31  | モニタ専用ラダー図システム                        | S-7890-34 | 07-04 |               |             |
| 32  | モニタ専用HI-FLOWシステム                     | S-7890-35 | 07-01 |               |             |
| 33  | IR.LINKシステム                          | S-7890-36 | 07-02 |               |             |
| 34  | クロスCコンパイラ<br>(マター・グラフィックス・ジャパン株式会社製) | MCP68K    | 5.3   | (*2)          | × (*1)      |

: 対応、× : 非対応

(\*1) クロスCコンパイラ (No.34) は、Windows® XPに非対応のため、Windows® 2000で使用してください。

(\*2) クロスCコンパイラ (No.34) は、Windows® 2000対応版 (バージョン5.3以降) が前提です。

<用語の定義>

- Nコイル : パソコン上に表示されたシートにシンボルを貼り付け、PCs上で実行できる形態に変換したラダープログラムです。
- プロセス : パソコン上に表示されたシートにシンボルを貼り付け、PCs上で実行できる形態に変換したHI-FLOWプログラムです。
- コンパイル : ラダー図やHI-FLOWのアプリケーションプログラムをPCsで実行できる形態（Nコイル、プロセスなど）に変換します。
- ビルド : 修正したアプリケーションプログラムのみコンパイルします。
- リビルド : 存在するすべてのアプリケーションプログラムをコンパイルします。
- シート : ラダー図やHI-FLOWのアプリケーションプログラムなどを作成するための用紙で、パソコン上で管理します。
- PCs : Programmable Controllersの略です。  
S10 およびS10miniシリーズ等のPLCの総称です。
- PLC : Programmable Logic Controllerの略です。  
プログラム内蔵方式でシーケンス制御をする工業用電子装置です。  
S10 およびS10miniシリーズ等もPLCに該当します。

<記憶容量の計算値についての注意>

2<sup>n</sup>計算値の場合（メモリ容量・所要量、ファイル容量・所要量など）

1KB（キロバイト）= 1,024バイトの計算値です。

1MB（メガバイト）= 1,048,576バイトの計算値です。

1GB（ギガバイト）= 1,073,741,824バイトの計算値です。

10<sup>n</sup>計算値の場合（ディスク容量など）

1KB（キロバイト）= 1,000バイトの計算値です。

1MB（メガバイト）= 1,000<sup>2</sup>バイトの計算値です。

1GB（ギガバイト）= 1,000<sup>3</sup>バイトの計算値です。

# 目 次

|     |                        |    |
|-----|------------------------|----|
| 1   | ご使用にあたり .....          | 1  |
| 1.1 | システムの概要 .....          | 2  |
| 1.2 | 必要なハードウェアとソフトウェア ..... | 2  |
| 2   | システムインストール .....       | 5  |
| 2.1 | インストール .....           | 6  |
| 2.2 | アンインストール .....         | 7  |
| 2.3 | システム立ち上げ .....         | 8  |
| 2.4 | システム終了 .....           | 10 |
| 3   | コマンド .....             | 11 |
| 3.1 | コマンド体系 .....           | 12 |
| 3.2 | H7338サポートファイルの転送 ..... | 12 |

# 1 ご使用にあたり

## 1 ご使用にあたり

このマニュアルは、Windows®パソコンプログラミングのユーザを対象としています。

### 1.1 システムの概要

H7338サポートシステム For Windows® (以降、H7338サポートシステムと略します。)は、一般的なWindows®アプリケーションと等価なオペレーションによりHIDIC-S10/2用H7338サポートファイルをPCsへ転送します。転送するファイルの仕様は下記のいずれかとなります(これ以外の仕様では使用できません)。

- ・回線速度19.2kbps
- ・回線速度4.8kbps

### 1.2 必要なハードウェアとソフトウェア

各システムを使用するためには、以下のハードウェアおよびソフトウェアが必要です。

<パーソナルコンピュータ(以降、パソコンと略します。)>

| 項目  | OS | Windows® 95 (*1)  | Windows® 2000 (*1) | Windows® XP (*1) |
|---|----|---|--------------------|------------------|
|   |    | Windows® 98 (*1)  |                    | (*2)             |
| CPU   |    | Pentium 133MHz以上  | Pentium 300MHz以上   |                  |
| メモリ (RAM)   |    | 32MB以上  | 64MB以上             | 128MB以上          |
| 空きハードディスク容量 (*3)                                      |    | 20MB以上 / システム<br>(ただし、OSロード、アプリケーションファイルは、10MB以上 / システム)  |                    |                  |
| FDドライブ  |    | 1台以上 (FDにてソフトウェアをインストールする場合に必要)   |                    |                  |
| CD-ROMドライブ  |    | 1台以上 (CD-ROMにてソフトウェアをインストールする場合に必要)   |                    |                  |
| イーサネット (10BASE-T)                                     |    | 1ポート以上 (パソコンとET.NETモジュールを接続する場合に必要)   |                    |                  |
| シリアル (D-sub9ピン)                                       |    | 1ポート以上 (PCsとパソコンをRS-232C接続する場合、またはET.NETモジュールにIPアドレスを設定する場合に必要)   |                    |                  |
| PCカード (PC Card Standard (JEITA V4.2) 準拠TYPE またはTYPE ) |    | 1スロット以上 (パソコンとパラレルインタフェースモジュール (LWZ400) を接続する場合、下記GP-IBカードと共に必要)<br>GP-IBカード: PCMCIA-GPIB (型番: 777438-02)<br>(日本ナショナルインスツルメンツ株式会社製) |                    |                  |
| ディスプレイ  |    | 800 × 600ピクセル以上の解像度   |                    |                  |
| Microsoft® Internet Explorer                          |    | バージョン4.01以降   |                    |                  |

(\*1) OSのサービスパックはソフトウェア添付資料を参照してください。

(\*2) 「はじめに」内の<Windows® 2000, Windows® XP対応システム一覧> No.10, 11, 12, 34を除きます。

(\*3) 各システムをインストールするために必要な容量です。さらにユーザプログラム保存用の空き容量が必要です。

< パソコン以外のハードウェア >

- ・ HIDIC-S10/2 シリーズCPU
- ・ HIDIC-S10/2 シリーズ電源
- ・ HIDIC-S10/2 シリーズ外部機器リンク (LWE046) またはRS-232Cリンク (LWE450) モジュール
- ・ HIDIC-S10/2 シリーズバックボード
- ・ パソコンとPCs間の接続ケーブル
- ・ 必要に応じたりモートI/Oステーション、カードおよび配線ケーブル

| 留意事項  |
|---|
| この製品を使用するユーザは、Windows®環境およびユーザインタフェースについての知識が必要です。このシステムは、Windows®標準に従っています。このマニュアルは、基本となるWindows®の使用法を習得しているユーザを対象にして記述されています。 |

| パソコン設定上の注意   |
|--|
| サスペンド機能を持ったパソコンを使用する場合は、サスペンド機能をOFFにしてください。このシステムを実行中にサスペンド機能が動作すると、正常に動作しないことがあります。 |

## 2 システムインストール

## 2 システムインストール

### 2. 1 インストール (\*)

まず、お手元のCDが正しいものか確認してください。

各システムをインストールするには、システムのCDのDISK1フォルダに格納されているSetup.exeをダブルクリックします。インストール後、インストールしたプログラムの画面は表示されません。

なお、各システムをインストールするためには、Microsoft® Internet Explorer 4.01以降をインストールしておいてください。もし、インストールされていない場合は、インストール後に各システムをインストールしてください。

#### 注 意

各システムを動作させるためには、Microsoft® Internet Explorer 4.01以降をインストールしておいてください。インストールされていない場合、各システムが正常に動作しません。

各システムをインストールする前に、すべてのWindows®プログラムを必ず終了してください。ウイルス監視ソフトウェアなどメモリに常駐しているプログラムも必ず終了してください。終了せずにインストールすると、エラーが発生する場合があります。その場合は、「2. 2 アンインストール」を参照して、一旦システムをアンインストールし、すべてのWindows®プログラムを終了してから、再度各システムをインストールしてください。

Windows® 2000を使用してインストールおよびアンインストールする場合は、ログオンするユーザのアカウントを「Administrator」または「Administratorsグループに属するユーザ」としてください。

Windows® XPを使用してインストールおよびアンインストールする場合は、ログオンするユーザのアカウントを「コンピュータの管理者」としてください。「制限付きアカウント」では各システムが正常に動作しません。

(\*) 「はじめに」内の<Windows® 2000, Windows® XP対応システム一覧> No.10, 11, 12, 14, 34を除きます。

## 2.2 アンインストール(\*)

バージョンアップ時などのアンインストールは、以下の手順で行います。

### (1) Windows® 95, Windows® 98からのアンインストール

[スタート]メニューの[設定] - [コントロールパネル]を開きます。[アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックし、[セットアップと削除]タブで「各システム」を選択し、 ボタンをクリックします。[ファイル削除の確認]画面が表示されますので、 ボタンをクリックします。

### (2) Windows® 2000からのアンインストール

[スタート]メニューの[設定] - [コントロールパネル]を開きます。[アプリケーションの追加と削除]をダブルクリック(または[スタート]メニューの[設定] - [コントロールパネル] - [アプリケーションの追加と削除]をクリック)し、[プログラムの変更と削除]タブで「各システム」を選択し、 ボタンをクリックします。[ファイル削除の確認]画面が表示されますので、 ボタンをクリックします。

### (3) Windows® XPからのアンインストール

[スタート]メニューの([設定] - ) [コントロールパネル]を開きます。[プログラムの追加と削除]をダブルクリック(または[スタート]メニューの([設定] - ) [コントロールパネル] - [プログラムの追加と削除]をクリック)し、[プログラムの変更と削除]タブで「各システム」を選択し、 ボタンをクリックします。[ファイル削除の確認]画面が表示されますので、 ボタンをクリックします。

デスクトップ等に、各システム実行ファイルのショートカットを作成した場合は、そのショートカットを削除してください。

## 注 意

Windows®でアンインストール中に[共有ファイルを削除しますか?]画面が表示された場合は、 ボタンをクリックして共有ファイルを削除しないでください。

Windows® 2000を使用してインストールおよびアンインストールする場合は、ログオンするユーザのアカウントを「Administrator」または「Administratorsグループに属するユーザ」としてください。

Windows® XPを使用してインストールおよびアンインストールする場合は、ログオンするユーザのアカウントを「コンピュータの管理者」としてください。

Windows® 2000を使用してアンインストール時、[アプリケーションの追加と削除]画面がロック(操作不能)状態となった場合は、Windows®の[スタート]メニューの[シャットダウン]から一旦ログオフし、再度[Windowsへログオン]画面にてログオンしてください。

(\*) 「はじめに」内の<Windows® 2000, Windows® XP対応システム一覧>No.10, 11, 12, 14, 34を除きません。

## 2 システムインストール

### 2.3 システム立ち上げ(\*)

(1) 各システムでインストールされるシステムは、Windows®の[スタート]メニューに自動的に登録されます。この[スタート]メニューから、[(すべての)プログラム] - [Hitachi S10] - 「各システム」を選択して起動してください。

各システムをインストール時にログオンしたユーザ名と、各システムを起動するユーザ名が異なる場合、各システムが[スタート]メニューに表示されません。その場合は、下記の各システムの実行ファイル(拡張子.exe)のショートカットをデスクトップ等に作成し、そのショートカットをダブルクリックして各システムを起動してください。

#### <実行ファイル格納ディレクトリ一覧>


| No. | システム名                 | 型式        | 実行ファイル格納ディレクトリ(*1)            | 実行ファイル名                      |
|-----|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
| 1   | S10Toolsシステム          | S-7890-01 | C:\¥Hitachi¥S10               | S10Ladder.exe<br>S10Tool.exe |
| 2   | ラダー図システム              | S-7890-02 | C:\¥Hitachi¥S10¥2ALDC         | S10Ladder.exe                |
| 3   | HI-FLOWシステム           | S-7890-03 | C:\¥Hitachi¥S10¥HF            | S10Tool.exe                  |
| 4   | CPMSロードシステム           | S-7890-04 | C:\¥Hitachi¥S10¥CPMS          | Cpms.exe                     |
| 5   | CPMSEロードシステム          | S-7890-05 | C:\¥Hitachi¥S10¥CPMSE         | Cpmse.exe                    |
| 6   | CPMSデバッグシステム          | S-7890-06 | C:\¥Hitachi¥S10¥DEBUG         | Debugger.exe                 |
| 7   | CPMSEデバッグシステム         | S-7890-07 | C:\¥Hitachi¥S10¥DEBUGE        | DebuggerE.exe                |
| 8   | GP-IBロードシステム          | S-7890-08 | C:\¥Hitachi¥S10¥GPIB          | Gpib.exe                     |
| 9   | 一括セーブ/ロードシステム         | S-7890-09 | C:\¥Hitachi¥S10¥BACKUP        | SysAllSaveLoad.exe           |
| 10  | NX/Tools-S10システム      | S-7890-13 | C:\¥Hitachi¥S10¥NX            | NXTool.exe                   |
| 11  | 4 ラダー図システム            | S-7890-17 | C:\¥Hitachi¥S10¥4ALDC         | S10Ladder_4A.exe             |
| 12  | 4 Hラダー図システム           | S-7890-18 | C:\¥Hitachi¥S10¥4AHLDC        | S10Ladder_4AH.exe            |
| 13  | ラダー図コメントコンパータシステム     | S-7890-19 | C:\¥Hitachi¥S10¥CFCONV        | Cfconv.exe                   |
| 14  | H7338サポートシステム         | S-7890-20 | C:\¥Hitachi¥S10¥H7338         | H7338.exe                    |
| 15  | 高速リモートI/Oシステム         | S-7890-21 | C:\¥Hitachi¥S10¥HISRIO        | HiSpeedRIO.exe               |
| 16  | CPU間リンクシステム           | S-7890-22 | C:\¥Hitachi¥S10¥CPULINK       | CpuLink.exe                  |
| 17  | 4チャンネルアナログパルスカウンタシステム | S-7890-23 | C:\¥Hitachi¥S10¥ANALOG        | AnalogPuls.exe               |
| 18  | 外部機器リンクシステム           | S-7890-24 | C:\¥Hitachi¥S10¥EXLINK        | ExLink.exe                   |
| 19  | S10ET LINKシステム        | S-7890-25 | C:\¥Hitachi¥S10¥ETLINK        | EtherNet.exe                 |
| 20  | J.NETシステム             | S-7890-27 | C:\¥Hitachi¥S10¥JNET          | JNet.exe                     |
| 21  | OD.RING/SD.LINKシステム   | S-7890-28 | C:\¥Hitachi¥S10¥ODRING-SDLINK | ODRing.exe                   |
| 22  | ET.NETシステム            | S-7890-29 | C:\¥Hitachi¥S10¥ETNET         | Et_Net.exe                   |
| 23  | FL.NETシステム            | S-7890-30 | C:\¥Hitachi¥S10¥FLNET         | FLnet.exe                    |
| 24  | D.NETシステム             | S-7890-31 | C:\¥Hitachi¥S10¥DNET          | DNet.exe                     |
| 25  | BSCシステム               | S-7890-32 | C:\¥Hitachi¥S10¥BSC           | BSC.exe                      |
| 26  | HDLCシステム              | S-7890-33 | C:\¥Hitachi¥S10¥HDLC          | HDLC.exe                     |
| 27  | モニタ専用ラダー図システム         | S-7890-34 | C:\¥Hitachi¥S10¥2ALDCM        | S10LadderM.exe               |
| 28  | モニタ専用HI-FLOWシステム      | S-7890-35 | C:\¥Hitachi¥S10¥HFM           | S10ToolM.exe                 |
| 29  | IR.LINKシステム           | S-7890-36 | C:\¥Hitachi¥S10¥IRLINK        | IrLink.exe                   |

(\*1) インストール先ドライブ名が「C」の場合のディレクトリ名です。

(\* ) 「はじめに」内の<Windows® 2000, Windows® XP対応システム一覧> No.10, 11, 12, 14, 34を除きます。

(2) [ H7338サポートシステム ] 画面が表示されます。この状態でH7338サポートシステムは立ち上がっています。


この後は、ガイダンスに従って操作してください。

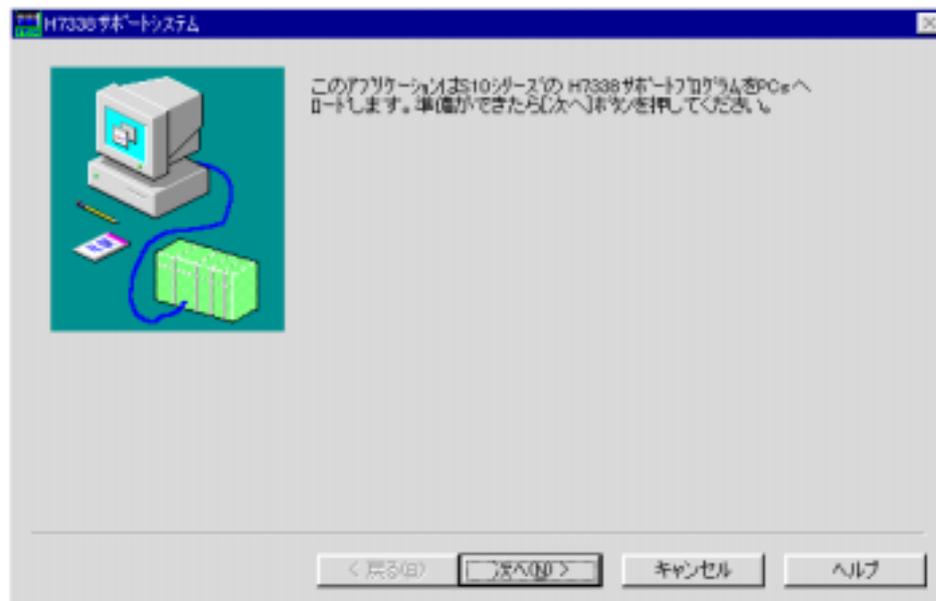

## 2 システムインストール

### 2.4 システム終了

H7338サポートファイルの転送が完了したら、**完了** ボタンをクリックしてください。

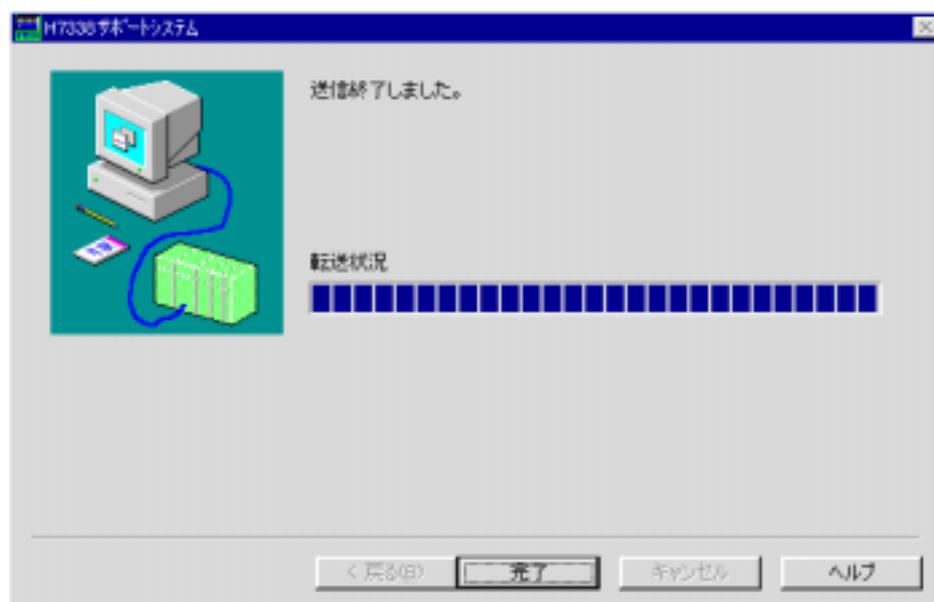

## 3 コマンド

### 3 コマンド

#### 3. 1 コマンド体系

H7338サポートシステムにおけるコマンド体系を以下に示します。

コマンドの概要を3. 2節に示します。コマンドの詳細については、ヘルプを参照してください。


コマンド —— H7338サポートファイルの転送

#### 3. 2 H7338サポートファイルの転送

機能：H7338サポートファイルの転送を行います。

操作：以下に操作手順を示します。

(1) [H7338サポートシステム]画面から、 ボタンをクリックします。

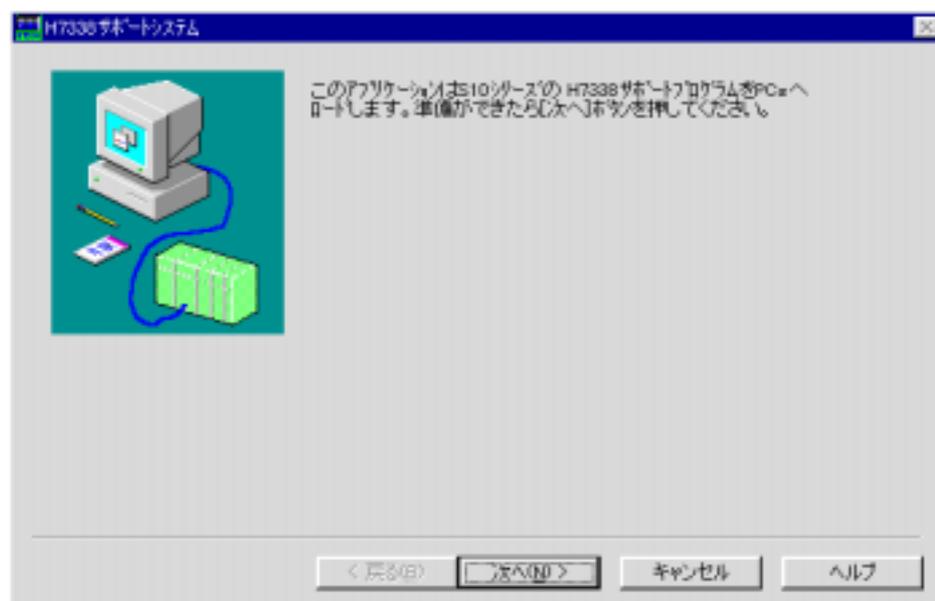

(2) 通信種類選択の [ H7338サポートシステム ] 画面が表示されます。通信種類を選択し、 **次へ** ボタンをクリックします。

転送しない場合は、 **キャンセル** ボタンをクリックします。




(3) チャンネル選択の [ H7338サポートシステム ] 画面が表示されます。「チャンネル」と「回線速度」を選択し、 **次へ** ボタンをクリックします。転送しない場合は、 **キャンセル** ボタンをクリックします。




### 3 コマンド

- (4) 確認事項画面が表示されます。 **次へ** ボタンをクリックすると、H7338サポートファイルをPCsへ転送します。転送しない場合は、 **キャンセル** ボタンをクリックします。

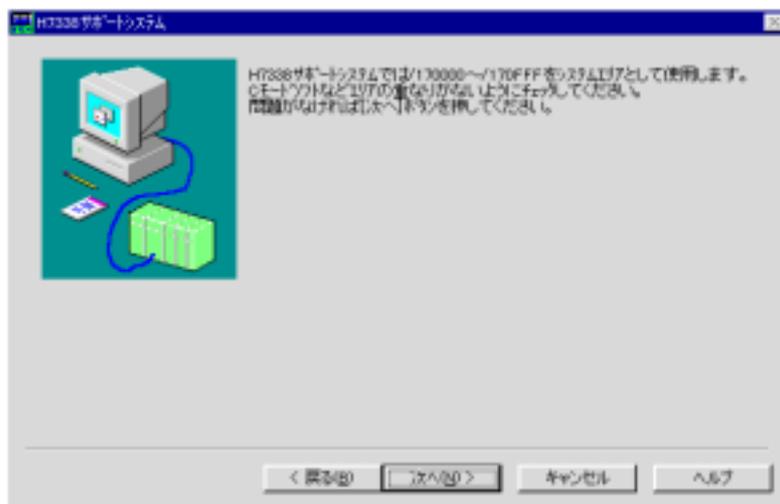

- (5) H7338ではファイル転送前とファイル転送終了後にPCsのリセットか停復電要求メッセージを表示します。設備の管理者に確認のうえ、PCsをリセットまたは停復電してください。

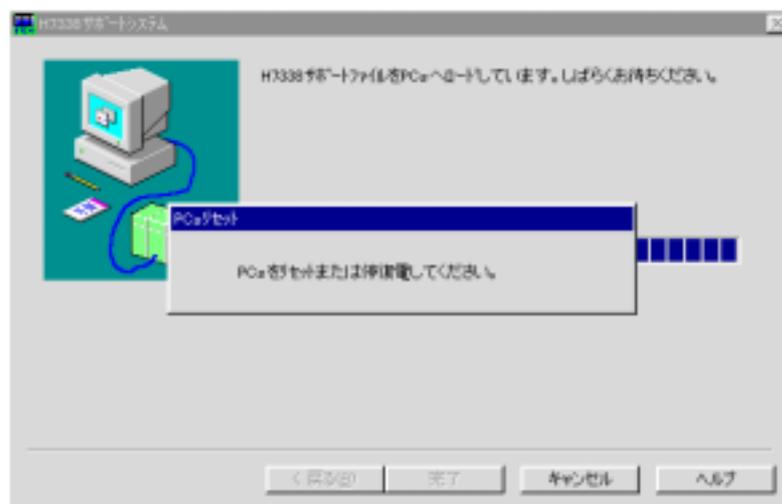

#### 注 意

PCsのOSはすでにローディング済みであることを前提としています。  
H7338サポートシステムでは、モジュールの実装チェックは行っていません。このため、このシステムを起動する前にモジュールの実装を確認してください。

ご利用者各位

〒101-8010

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地  
株式会社日立製作所

お 願 い

各位にはますますご清栄のことと存じます。

さて、この資料をより良くするために、お気付きの点はどんなことでも結構ですので、  
下欄にご記入の上、当社営業担当または当社所員に、お渡しくださいますようお願い申  
しあげます。なお、製品開発、サービス、その他についてもご意見を併記して頂ければ  
幸甚に存じます。

|               |   |
|---------------|---|
| ご住所 〒         | _____   |
| 貴会社名<br>(団体名) | _____   |
| 芳名            | _____   |
| 製品名           | _____   |
| ご意見欄          | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ |